ANLEITUNG FÜR EINBAU, BEDIENUNG UND WARTUNG

KESSEL - Durchgangsdichtung Quickfit

Art.-Nr. 48990 / 48991

Abb. zeigt Art.-Nr. 48990

Produktvorteile

- ◯ **Durchgangsdichtung Quickfit für den leichten Einbau**
- ◯ **Alternativ mit Brand- und Rauchgasschutz**
- ◯ **zusätzliche Schallentkopplung**
- ◯ **minimierte Kernlochbohrung Ø 160 mm**
- ◯ **System 125**
- ◯ **passend für Grundkörper Ecoguss, Practicus**

Zulassung: Z-19.17-1719

KESSEL SE & Co. KG
Z-19.17-1719
MPA BS

KESSEL

Änderungsstand: 10/2026
Sachnummer: 325-916

Produktbeschreibung Quickfit ohne Brandschutz

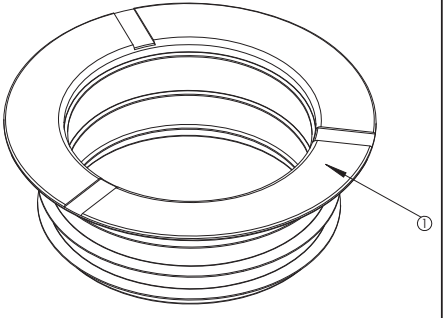

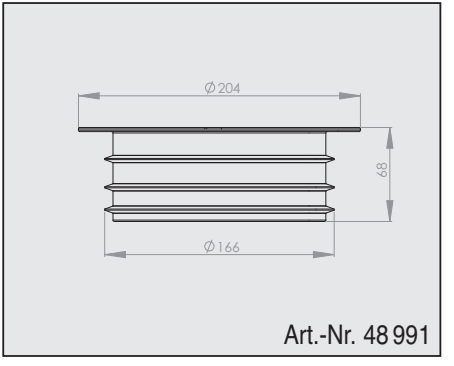

① Quickfit, die Durchgangsdichtung für Kernlochbohrungen Ø 160 mm

Produktbeschreibung Quickfit mit Brandschutz

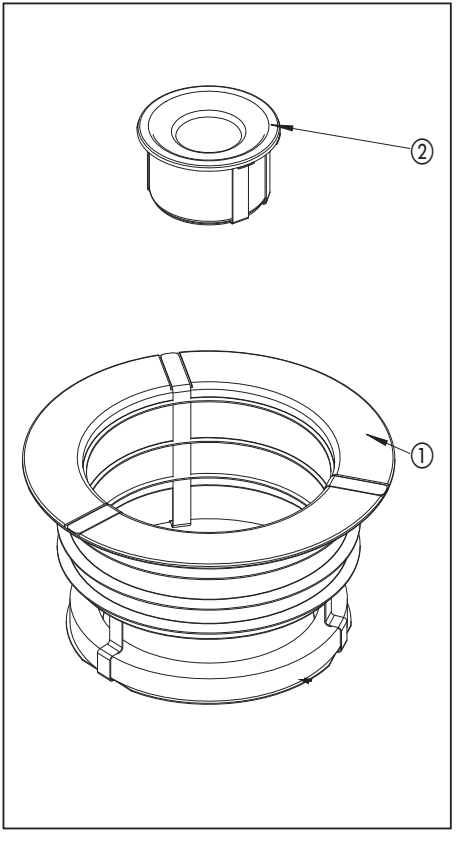

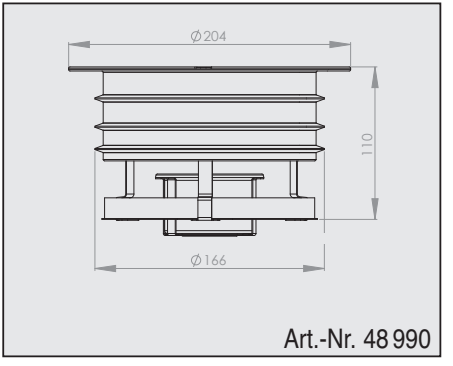

Art.-Nr. 48 990

① Quickfit, die Durchgangsdichtung für Kernlochbohrung Ø 160 mm mit Brandschutz; nur in Verbindung mit

② Brandschutz Fire-Kit für Grundkörper mit senkrechtem Auslauf (Zubehör)
Art.-Nr. 48100

Einbau- und Montagetipps

Variante 1



① Quickfit (Art.-Nr. 48 990) in Kernlochbohrungen Ø 160 mm einstecken
② Fire-Kit (Zubehör) im Ablaufkörper senkrechter Ablauf einsetzen (EBA zu Fire-Kit beachten!) und Ablaufkörper in Quickfit versenken.
③ Aufsatzstück aufstecken.

Variante 2

① Quickfit (Art.-Nr. 48 990) auf Grundkörper aufstecken
② Fire-Kit (Zubehör) einsetzen und Quickfit (Art.-Nr. 48990) in Kernlochbohrung Ø 160 mm einstecken.
③ Aufsatzstück aufstecken

Einbauvorschlag

Quickfit ohne Brandschutz

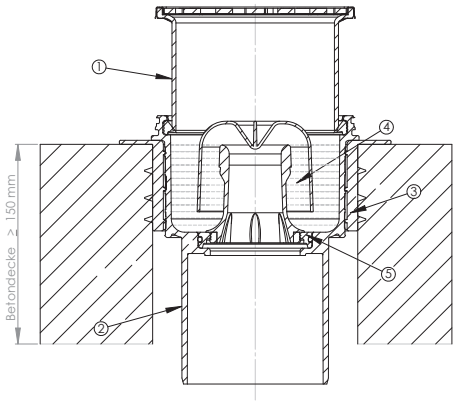

1 Aufsatzstück
2 Ecoguss / Practicus
3 Quickfit ohne Brandschutz
4 PP-Geruchverschluss
5 Haltering mit O-Ring

Quickfit mit Brandschutz

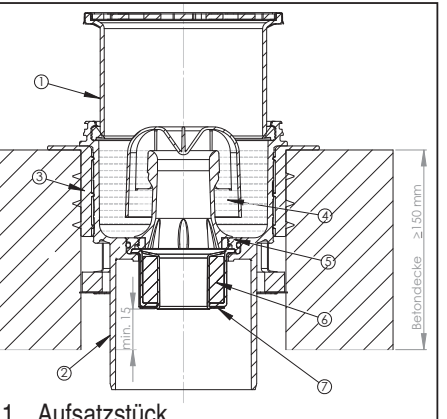

1 Aufsatzstück
2 Ecoguss / Practicus
3 Quickfit mit Brandschutz
4 PP-Geruchverschluss
5 Haltering mit O-Ring
6 Fire-Kit
7 Haltekorb

- Kennzeichnungstafel ist im Lieferumfang Fire-Kit enthalten und neben der Rohrabschottung an der Decke anzubringen.
- Feuerwiderstandsklasse F120
- Der PP-Geruchverschluss ist zur Inbetriebnahme komplett mit Wasser zu füllen.

Systemzubehör

Brandschutzeinsatz Fire-Kit für senkrechte Abläufe und Quickfit Art.-Nr. 48 990 Art.-Nr. 48 100

Gewährleistung

1. Ist eine Lieferung oder Leistung mangelhaft, so hat KESSEL nach Ihrer Wahl den Mangel durch Nachbesserung zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern. Schlägt die Nachbesserung zweimal fehl oder ist sie wirtschaftlich nicht vertretbar, so hat der Käufer/Auftraggeber das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder seine Zahlungspflicht entsprechend zu mindern. Die Feststellung von offensichtlichen Mängeln muss unverzüglich, bei nicht erkennbaren oder verdeckten Mängeln unverzüglich nach ihrer Erkennbarkeit schriftlich mitgeteilt werden. Für Nachbesserungen und Nachlieferungen haftet KESSEL in gleichem Umfang wie für den ursprünglichen Vertragsgegenstand. Für Neulieferungen beginnt die Gewährleistungsfrist neu zu laufen, jedoch nur im Umfang der Neulieferung. Es wird nur für neu hergestellte Sachen eine Gewährleistung übernommen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Auslieferung an unseren Vertragspartner. § 377 HGB findet weiterhin Anwendung. Über die gesetzliche Regelung hinaus erhöht die KESSEL SE + Co. KG die Gewährleistungsfrist für Leichtflüssigkeitsabscheider, Fettabscheider, Schächte, Kleinkläranlagen und Regenwasserzisternen auf 20 Jahre bezüglich Behälter. Dies bezieht sich auf die Dichtheit, Gebrauchstauglichkeit und statische Sicherheit.
   Voraussetzung hierfür ist eine fachmännische Montage sowie ein bestimmungsgemäßer Betrieb entsprechend den aktuell gültigen Einbau- und Bedienungsanleitungen und den gültigen Normen.
2. KESSEL stellt ausdrücklich klar, dass Verschleiß kein Mangel ist. Gleiches gilt für Fehler, die aufgrund mangelhafter Wartung auftreten.
   Hinweis: Das Öffnen von versiegelten Komponenten oder Verschraubungen darf nur durch den Hersteller erfolgen. Andernfalls können Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen sein.